表格编号：ZJ31-04

191012340152

检 测 报 告

报告编号：JSHH（委托）字第 202501175 号

样品类别：废水

受检单位：南通高盟新材料有限公司

检测类别：委托检测

江苏 海检测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、未经本公司同意，不得部分复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上

[redacted]

述行为追究法律责任的权利。

四、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

五、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉。

六、现场运行设施设备参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

皓海检测
HAOHAI TESTING

地　址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电　话：0513-85101816


邮　箱：[redacted]

检测结果：（1）废水

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值		
					10:47	**10:56**	**11:06**
			样品编号		W0226011801-1	W0226011801-2	W0226011801-3
废水总排口	2025.01.18	微黄微浊弱臭	pH 值	无量纲	7.4（8.7℃）	7.4（8.5℃）	7.4（8.6℃）
			化学需氧量	mg/L	58	60	70
			氨氮	mg/L	5.25	4.91	5.05
备注			/				

本页完

附件 1：图 1 监测点位示意图

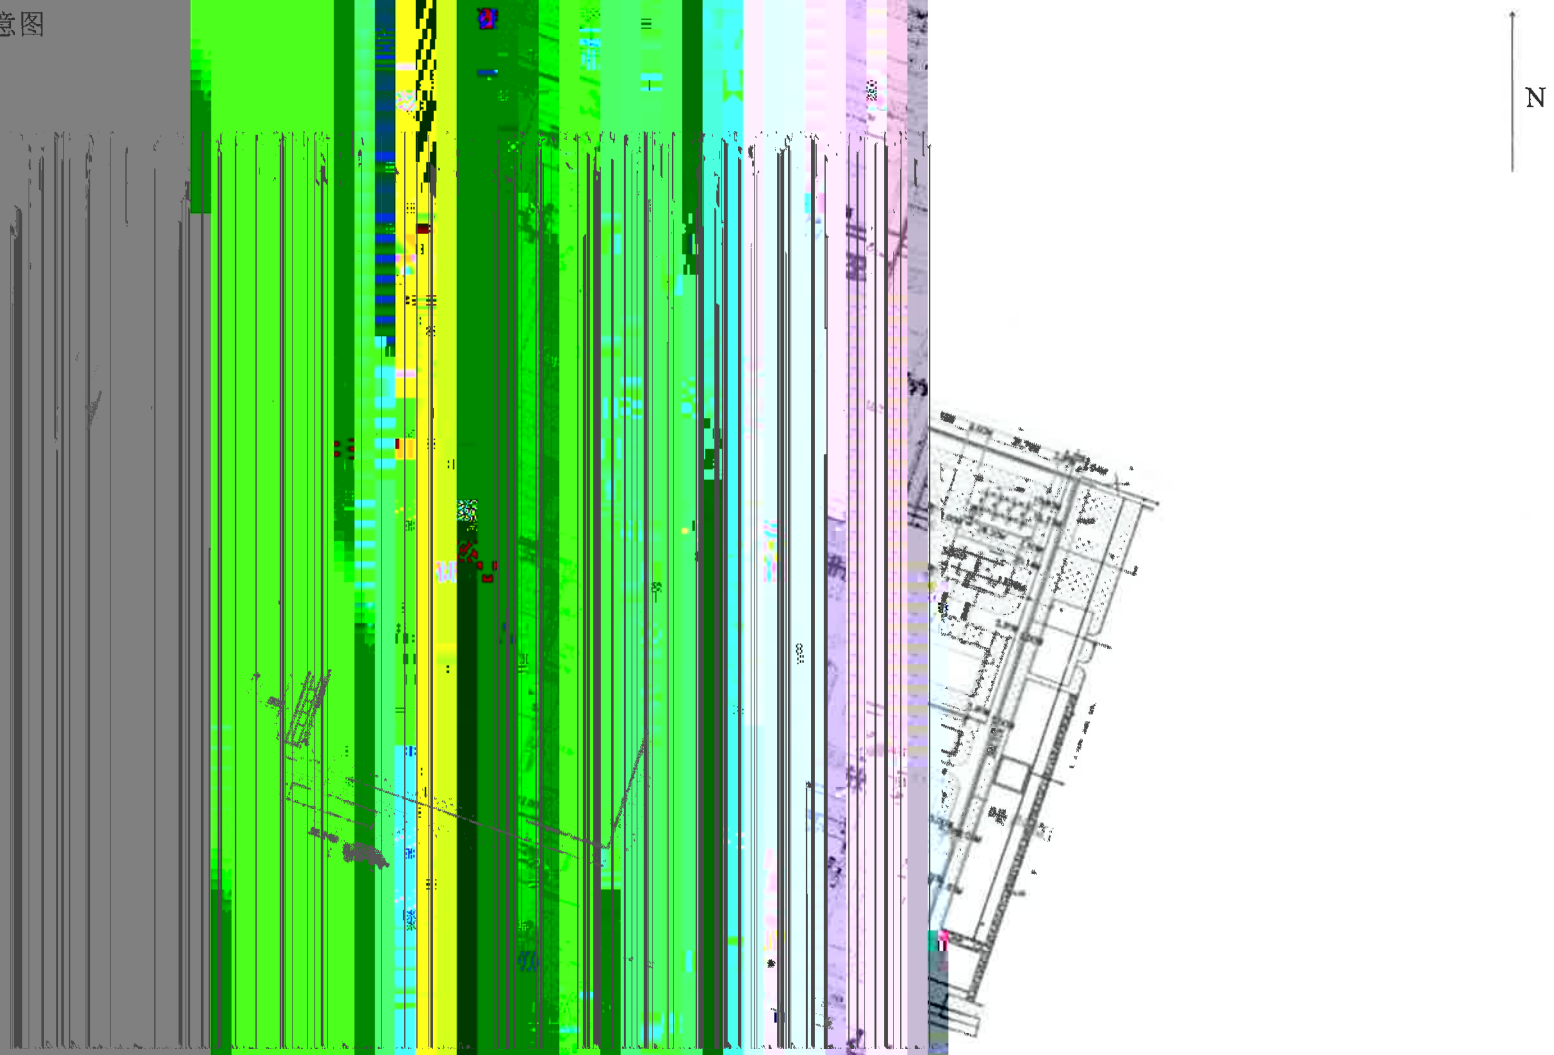

注： 表示废水检测点位

本页完

附件 2：

表 1 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
废水	/	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHB-4	JSHH0236	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管（酸式）（透明）	50mL	/	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.025mg/L

报告结束