CMA
191012340152

表格编号：ZJ31-04

检 测 报 告

报告编号：JSHH（委托）字第 202505181 号

样品类别：废水


[redacted] 南通高盟新材料有限公司

检测类别：委托检测

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

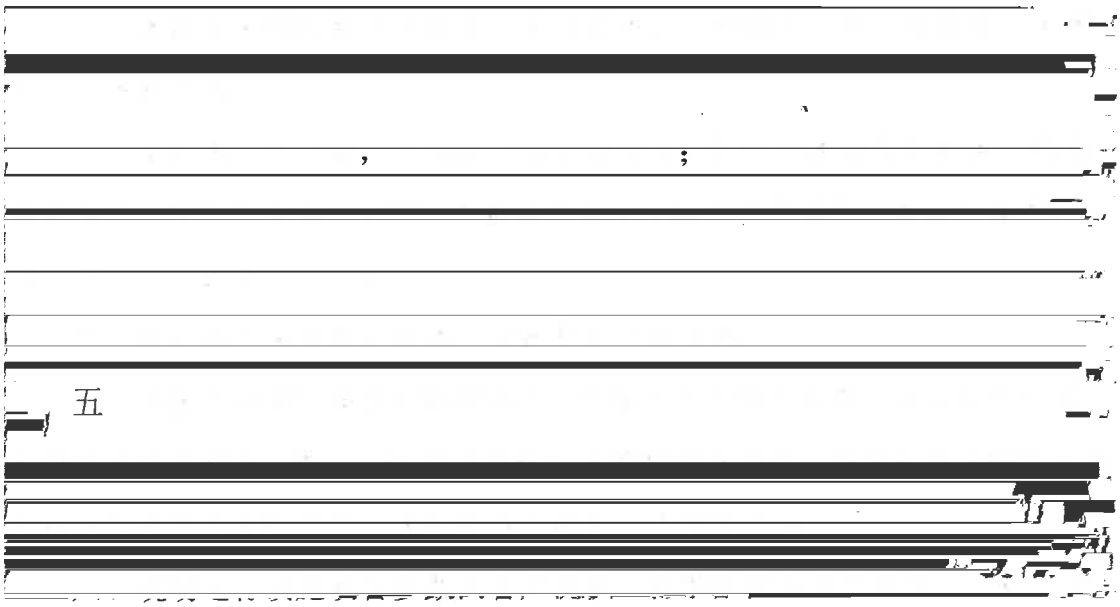

五

频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

皓海检测
HAOHAI TESTING

地　址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电　话：0513-85101816

邮　箱：jshhjc@126.com

邮　编：226000

江苏皓海检测技术有限公司

检　测　报　告

受检单位：	南通高盟新材料有限公司		
地址：	江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园		
联系人：	季小飞	联系方式：	18068653913
采样日期：	2025.05.21	分析日期：	2025.05.21~2025.05.22
采样人：	吴俣、张灏	样品类别：	废水

检测目的：　对南通高盟新材料有限公司废水进行检测，为其环境管理提供依据。

检测内容：　废水：pH 值、化学需氧量

编　制：　秦鸿飞

审　核：　任婷婷

签　发：　蔡菊云 蔡菊云　　日期：2025 年 6 月 4 日

江苏皓海检测技术有限公司 检测专用章 3206910050138

检测结果：（1）废水

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值		
					10:52	**11:01**	**11:11**
废水总排口	2025.05.21	微黄微浊弱臭	样品编号		W1156052101-1	W1156052101-2	W1156052101-3
			pH 值	无量纲	7.2（20.3℃）	7.3（20.3℃）	7.3（20.4℃）
			化学需氧量	mg/L	96	108	101
备注	/						

本页完

附件 1：图 1 监测点位示意图



注：▲表示废水检测点位

本页完

附件 2：

表 1 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
废水	/	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHB-4	JSHH0236	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管（酸式）（透明）	50mL	/	4mg/L

报告结束